

# BORERAPPORT

## DGU arkivnr: 211. 471

**Borested** : Skee Vandværk  
4370 Store-Merløse

**Kommune** : Ringsted  
**Region** : Sjælland

**Boringsdato** : 1/1 1969

**Boringsdybde** : 32,5 meter

**Terrænkote** : 64,21 meter o. DNN

**Brøndborer** :  
**MOB-nr** :  
**BB-journr** :  
**BB-bornr** :


**Prøver**  
- modtaget :  
- beskrevet : af : B  
- antal gemt :

**Formål** :  
**Anvendelse** : Vandværksboring  
**Boremethode** :

**Kortblad** : 1513IIINV  
**UTM-zone** : 32  
**UTM-koord.** : 675798, 6157202

**Datum** : EUREF89  
**Koordinatkilde** : Rådg. firma  
**Koordinatmetode** : GPS

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	14,7 meter u.t.	1/8 1975	10 m <sup>3</sup> /t	10 meter	
(første)	14,1 meter u.t.	1/1 1966			

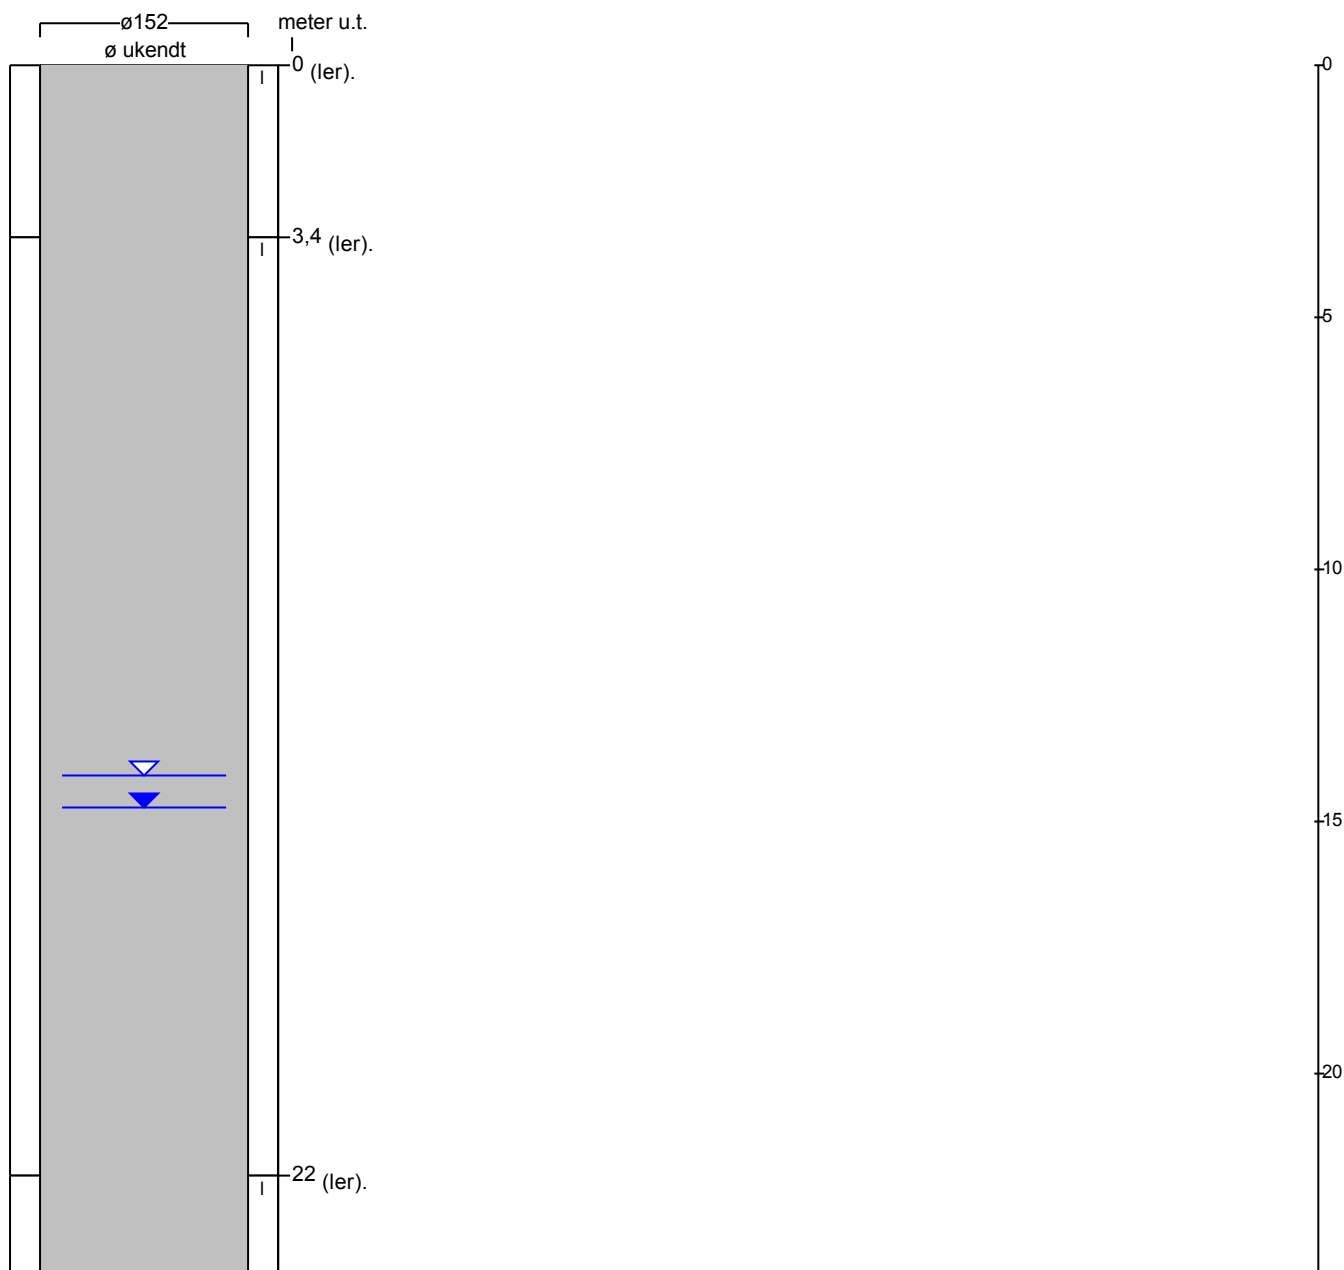

# BORERAPPORT

DGU arkivnr: 211. 471

